


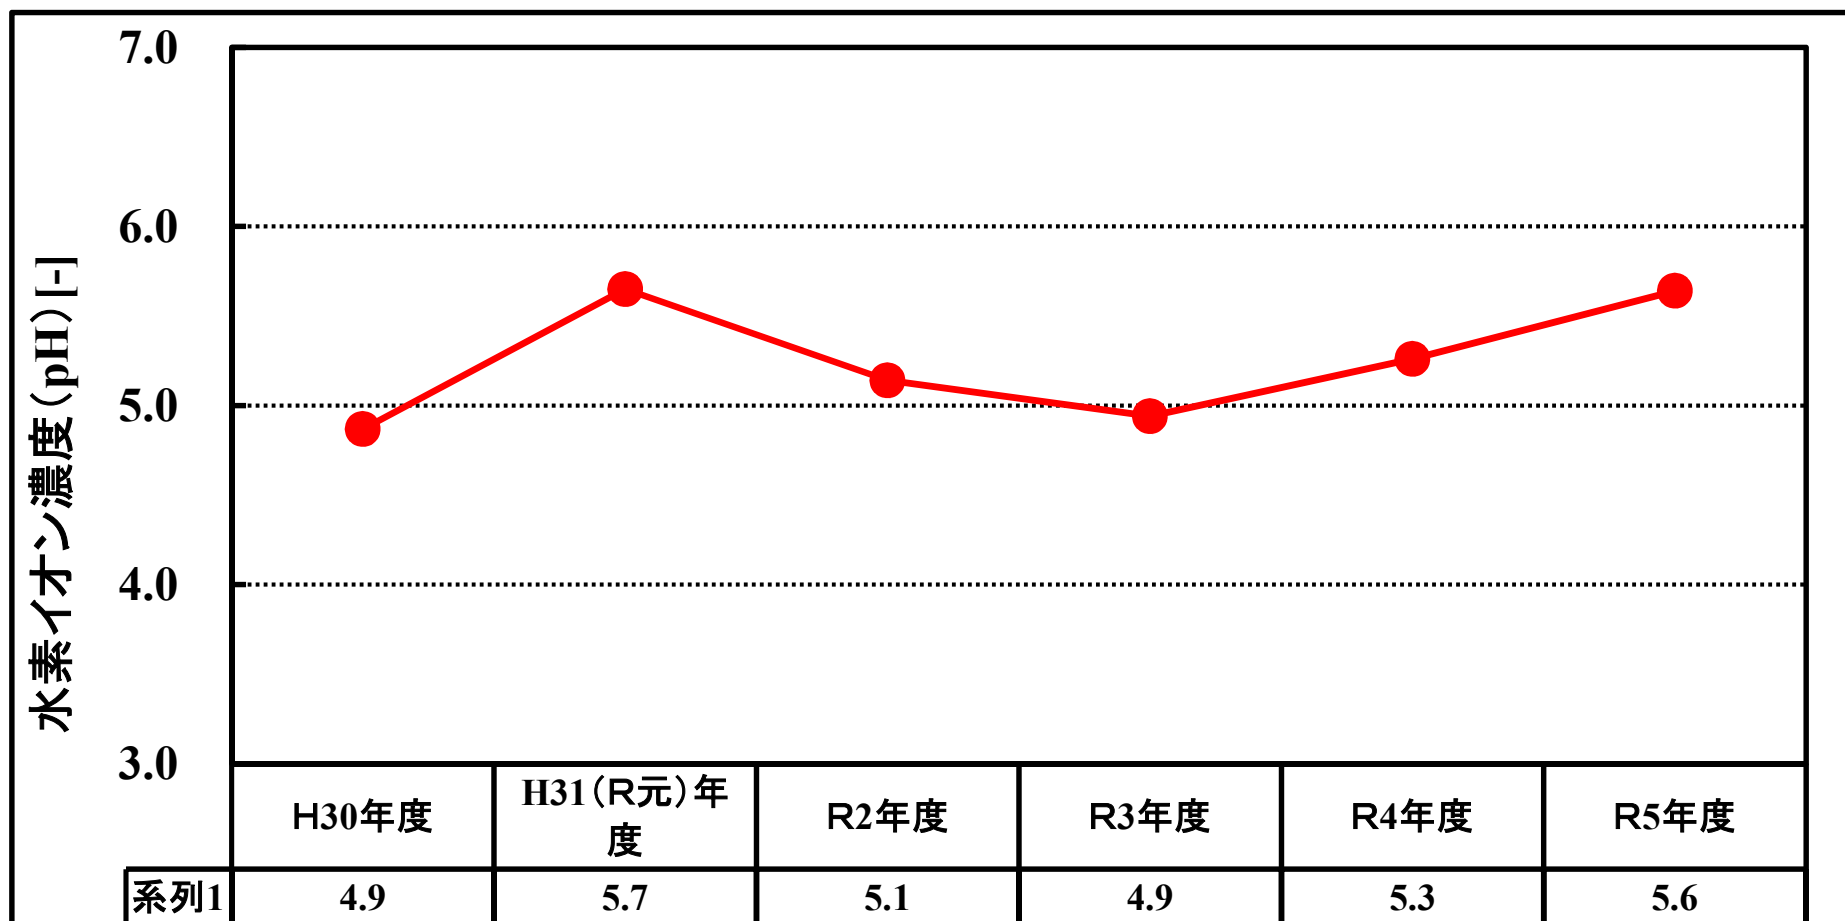

酸性雪水素イオン濃度(pH)測定結果(経年変化)

○概要: 本測定は町内の環境把握のため昭和63年1月より実施しています。
山田町余市川浄水場内において、毎年1月から3月にかけて、10日間ごと(合計5回)にサンプルを採取し水素イオン濃度(pH)値等の測定を行っており、
表の値は5回の平均値となっています。

○結果: 令和5年度は大きな変動がなく、例年通りの結果となっています。